



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA

530180 Miercurea-Ciuc, Str.Miko nr. 1,
tel: 0266-310423, fax: 0266-371142,
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro; <http://www.dspharghita.ro>

Nr înreg. 7605 / 15.10.2021

Către,

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL HARGHITA

INFORMARE

Evaluarea condițiilor igienico-sanitare în unitățile de învățământ după începerea anului școlar 2020-2021

A. Compartimentul de Igiena școlară

1. Situația autorizării sanitare a unităților de învățământ din județ

De la începutul anului au fost eliberate **19 Autorizații Sanitare de Funcționare noi** pentru unități de învățământ și unități sociale pentru copii și tineri, astfel numărul unităților de învățământ fără ASF din județ a scăzut la **8** față de **51**, câți erau în septembrie 2017, la începutul acțiunilor comune cu reprezentanții Instituției Prefectului, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului Școlar Județean și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

După evidențele noastre în județ funcționează următoarele structuri (subunități) ale unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat:

- **un număr de 243 grădinițe cu program normal și program prelungit (structuri) :**
 - urban 56 din care: 55 cu autorizație sanitară, fără autorizație sanitară 1,
 - rural 187 din care: 184 cu autorizație sanitară, fără autorizație sanitară 3.

	Nr. Grădinițe	Cu ASF	Fără ASF	Autorizate/%
Urban	56	55	1	98,21 %
Rural	187	184	3	98,39 %
Total	243	239	4	98,35 %

- **un număr de 227 școli (structuri) :**
 - urban 42 din care cu autorizație sanitară 42
 - rural 185 din care cu autorizație sanitară 181, fără autorizație sanitară 4.

	Nr. Scolii	Cu ASF	Fără ASF	Autorizate/%
Urban	42	42	0	100 %
Rural	185	181	4	97,83 %
Total	227	223	4	98,23 %

- **un număr de 38 licee și grupuri școlare :**
 - urban 30 din care cu autorizație sanitară 30, fără autorizație sanitară 0,

- rural 9 din care cu autorizație sanitară 9, fără autorizație sanitară 0.

	Nr. Licee	Cu ASF	Fără ASF	Autorizate/%
Urban	29	29	0	100 %
Rural	9	9	0	100 %
Total	38	38	0	100 %

Motivele pentru care nu au fost emise autorizații sunt:

- nu sunt respectate normele Ordinului MS nr.1456/2020: lipsa sursei de apă potabilă și a canalizării, grupuri sanitare de tip uscat la Școala Primară și Grădinița din Răchitiș Com.Bilbor, Școala Primară Plăieșii de Sus Com.Plăieșii de Jos, Școala Primară ”Dr.Pataki Jozsef” Iacobeni Com. Plăieșii de Jos

- clădiri/spații neconforme: Grădinița cu Program Prelungit ”Szazszorszep” Gheorgheni, Grădinița Comiat Com.Lunca de Sus, Grădinița cu Program Prelungit ”Piticii Voinici” Tulgheș, Școala Primară Heveder Com. Voșlobeni

În aceste clădiri (subunități) neautorizate studiază în total 261 copii, care reprezintă 0,51% din totalul copiilor participanți la diverse forme de învățământ.

Măsurile dispuse unităților de învățământ:

În prezent se desfășoară lucrări de renovare/extindere/construcție la, Școala Primară Plăieșii de Sus Com.Plăieșii de Jos, Școala Primară ”Dr.Pataki Jozsef” Iacobeni Com. Plăieșii de Jos, Grădinița Comiat Com.Lunca de Sus, Grădinița cu Program Prelungit ”Piticii Voinici” Tulgheș. După terminarea lucrărilor unitățile vor solicita autorizația sanitară de funcționare.


La Școala Primară și Grădinița din Răchitiș Com.Bilbor în prezent sunt înscriși în total 11 de copii. Din păcate tendințele arată o scădere demografică accentuată, conducerea unității având în vedere închiderea unităților în următorii ani. Școala și Grădinița Răchitiș se află într-o zonă greu accesibilă, fără rețea de apă potabilă și chiar fără sursă proprie. Este asigurată un dozator de apă potabilă și un bazin cu robinet pentru spălarea mâinilor.

Grădinița cu Program Prelungit ”Szazszorszep” Gheorgheni s-a mutat în clădire nouă trebuie să facă modificări pentru a asigura un oficiu alimentar corespunzător, iar la Școala Primară Heveder Com. Voșlobeni trebuie asigurată o sală de clasă adecvată și grup sanitar separat pe sexe conform Ord.MS 1456/2020.

Situația comparativă a autorizațiilor sanitare de funcționare în mediul urban

Urban (%)	2001	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (oct.)
Gradinite cu ASF	58	59	82	82,3	85,4	89	98,18	98,18	98,18	98,21
Scoli cu ASF	63	68	70	97,1	97,4	100	100	100	100	100
Licee cu ASF	75	75	86	100	100	100	100	100	100	100


Mediul urban (%)

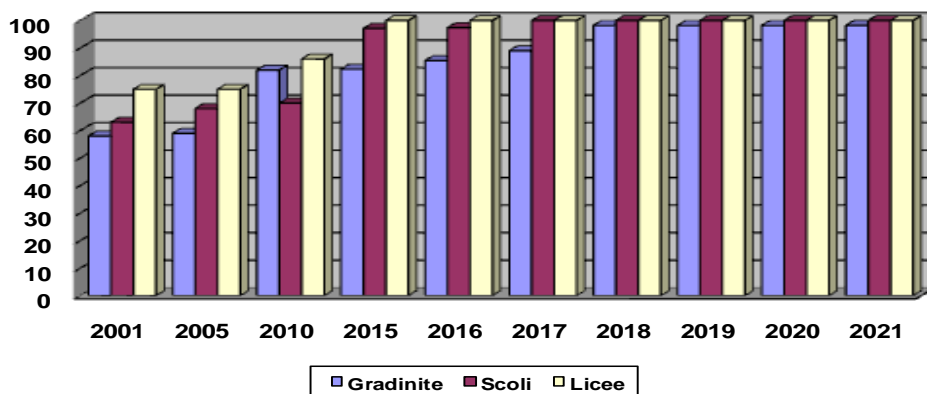

Situația comparativă a autorizațiilor sanitare de funcționare în mediul rural

Rural (%)	2001	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (oct)
Gradinite cu ASF	14	15	36	78,2	85,5	90,6	94,87	96,87	96,87	98,39
Scoli cu ASF	15	15	39	79,9	88,5	92	94,73	96,31	96,87	97,83
Licee cu ASF	44	44	50	100	100	100	100	100	100	100

Mediul rural (%)

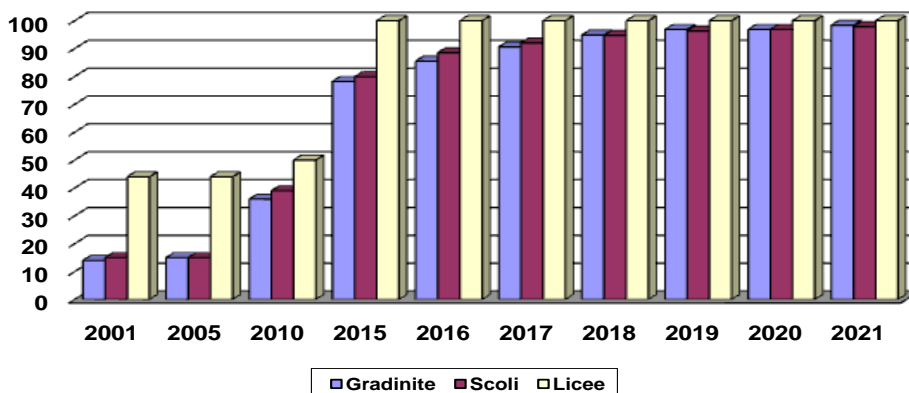

2. A fost efectuat **triajul epidemiologic** la colectivitățile de copii și tineri după vacanța de vară. Au fost examinați **37.331** de preșcolari și elevi

Principalele 3 boli depistate cu ocazia triajului epidemiologic au fost: angina (435 cazuri-1.16%), pediculoza (170 cazuri-0.45%) și micozele (55 cazuri-0.14%).

B. Activități de Control în Sănătate Publică

Au fost efectuate acțiuni de control în următoarele domenii:

- Creșe și unitățile de învățământ preșcolar, școlar și liceal

I. Unități de învățământ preuniversitar (creșe și grădinițe)

Verificarea implementărilor de organizare a activității acestor unități în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu Sars Cov 2, efectuată în perioada 20-30.09.2021 desfășurată în județul Harghita

În cadrul acțiunii tematice au fost efectuate verificări într- un număr de **37 unități de învățământ preuniversitar (creșe și grădinițe) și 2 cabinete medicale** . Au fost verificate, **în mediul urban: 2 creșe și 21 grădinițe** din care 10 grădinițe cu program normal și 11 grădinițe cu program prelungit. **În mediul rural** : 14 grădinițe cu program normal .

În ceea ce privește respectarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreere a copiilor și tinerilor, în urma verificărilor efectuate au fost constatate următoarele neconformități:

1. Fără ASF :

- Grădinița cu program normal Sat Răchitiș, comuna Bilbor
- Grădinița cu program prelungit ”Piticii Voinici” comuna Tulgheș
- Grădinița cu program normal Sat Comiat, comuna Lunca de Sus.

2. Amplasarea unității **nu** se face cu respectarea normelor privind protecția sanitară, prevăzute de Ord. MS nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare la:

- Grădinița cu program prelungit ”Piticii Voinici” din Comuna Tulgheș (care este amplasată în vecinătatea spitalului de Psihiatrie Tulgheș)

3. Neîndeplinirea la nivelul grădinițelor a condițiilor prevăzute la art. 23 din Ord. MS nr. 1456/2020, la:

- Grădinița cu program normal ”Csiga Biga” Miercurea Ciuc.

4. Neasigurarea grupurilor sanitare corespunzătoare la :

- Grădinița cu program normal Sat Răchitiș, comuna Bilbor.

5. Neasigurarea apei potabile curente la :

- Grădinița cu program normal Sat Răchitiș, comuna Bilbor.

În ceea ce privește respectarea prevederilor Ord.nr. 1756 din 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în cele 37 unități au fost verificate asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2,

organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice, organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ, organizarea programului de învățământ, asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual, asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția de învățământ, instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2, nefiind constatate neconformități . În unitățile verificate, accesul în incintă este supravegheată și coordonată de o persoană desemnată de conducerea unității. Sunt stabilite intervale orare pentru intrarea eșalonată în unitate, pentru fiecare etaj sau aripă. Sunt prestabilite, prin benzi, marcaje aplicate pe podea și indicatoare vizibile, traseele de intrare, de deplasare în interiorul unității și de părăsire a acesteia, în vederea menținerii distanțării fizice. Sunt amplasate dispensere cu soluții dezinfectante la intrarea în unitate. Este asigurată izolator pentru izolarea asistată a copiilor suspecți sau depistați cu boli transmisibile, până la preluarea lor. În interiorul unității de învățământ personalul angajat poartă mască de protecție. Colectarea măștilor utilizate se realizează în recipiente specifice, destinate colectării deșeurilor periculoase.

Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și părinți a fost instruit pentru a observa starea de sănătate a copiilor și cu privire la implementarea măsurilor de protecție și prevenție a infecției.

Nr. crt	Unitatea	Neconformitate constatată	Măsuri și termene	Sanctiune
1	Grădinița cu program normal Sat Răchitiș, comuna Bilbor	-lipsa ASF grupuri sanitare necorespunzătoare, unitatea dispune de grupuri sanitare de tip uscat, amplasate în curtea unității. - lipsa apei potabile curente	Întocmirea unui plan de măsuri pentru asigurarea apei potabile curente și a grupurilor sanitare corespunzătoare , avizat de Primăria locală. Termen 20 octombrie 2021	
2	Grădinița cu program prelungit ”Piticii Voinici” comuna Tulgheș	- lipsa ASF - amplasarea unității în vecinătatea spitalului de Psihiatrie Tulgheș .	Unitatea urmează a fi mutată într-o clădire nouă construită. Termen-În cursul anului școlar 2021-2022.	
3	Grădinița cu program normal sat Comiat comuna Lunca de Sus	- fără ASF (obiectiv în curs de reabilitare și dotare) copii nu frecventau activități în această unitate.	Solicitarea notificării de la DSP pentru lucrările de reabilitare a obiectivului. Termen – imediat	
4	Grădinița cu program normal ”Csiga Biga” Miercurea Ciuc	- neasigurarea cubajului conform prevederilor Ord.M.S. 1456/2020 art.23 pentru grupa mică.	Relocarea grupelor în spațiile existente. Termen-29.10.2021	

II. Unitățile de învățământ preuniversitar școli și licee (efectuată în perioada 13-29.09.2021) desfășurată în județul Harghita

În cadrul acțiunii tematice au fost efectuate verificări într- un număr de **62 unități de învățământ preuniversitar (școli și licee) și 10 cabinete medicale școlare**. Astfel au fost verificate **48 școli primare, gimnaziale și speciale**, respectiv **14 licee**. La 2 unități de învățământ controlate s-a constatat că acestea nu funcționează, deoarece se efectuează lucrări de reamenajări- recompartimentări, la una din școli copiii urmează cursurile on line iar ceilalți au fost mutați într-o altă școală.

A. In ceea ce privește prevederile Ord.nr. 1756 din 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în cele 60 de unități au fost verificate asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2, organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice, organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ, organizarea programului de învățământ, asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual, asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția de învățământ, instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi/studenți și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2, nefiind constatate neconformități majore. Astfel am constata că, în unitățile verificate, accesul în incinta școlii este supravegheată și coordonată de o persoană desemnată de conducerea unității. Sunt stabilite intervale orare pentru intrarea eşalonată în unitate, pentru fiecare etaj sau aripă. Sunt amplasate dispensere cu soluții dezinfectante la intrarea în unitate, preum și la intrarea în fiecare clasă și cancelarie. Pentru limitarea deplasării elevilor în interiorul instituției, fiecărei clase este alocată o sală de curs, iar locurile din clasă sunt fixe pe toată durata cursurilor. Pauzele sunt decalate pentru o gestionare cât mai bună a fluxului de elevi, în vederea respectării distanțării fizice. În sălile de clasă băncile sunt așezate la 1m distanță. Procesul de învățare se desfășoară într-un singur schimb. Este asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil. Este asigurat izolator pentru izolarea asistată a elevilor suspecti sau depistați cu boli transmisibile, până la preluarea lor. În interiorul unității de învățământ atât elevii, cât și personalul angajat poartă mască de protecție. Colectarea măștilor utilizate se realizează în recipiente specifice.

În prima zi de școală elevii au fost instruiți cu privire la respectarea măsurilor de protecție și de prevenire a infecției cu SARS-COV-2. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic a fost instruit pentru a observa starea de sănătate a elevilor și cu privire la implementarea măsurilor de protecție și prevenție a infecției.

B.In ceea ce privește respectarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, în urma verificărilor efectuate au fost constatate următoarele:

În ceea ce privește respectarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreere a copiilor și tinerilor, în urma verificărilor efectuate au fost constatate următoarele neconformități:

1. Unități fără ASF :

-Școala primară Sat Răchitiș, comuna Bilbor

-Școala primară Heveder com Voșlobeni

-Școala Gimnazială Plăieșii de Sus

2. Terenul aferent unității nu este delimitat față de lucrările de construcții care se desfășoară în curtea acesteia, pentru prevenirea apariției unor pericole potențiale pentru sănătatea și securitatea copiilor și tinerilor, la :

-Școala Gimnazială dr. Lukacs Mihaly Plăieșii de Jos

3. Spații utilizate - o sală de clasă are o suprafață mică față de numărul copiilor , iar amplasarea băncilor nu poate respecta distanțarea, nerespectând astfel art.24 lit.a, la :

- Școala primară din Iacobeni com. Plăieșii de Jos

- Școala primară Heveder com Voșlobeni

4. Grup sanitar care nu respectă prevederile art.7 , amplasat în curtea unității, fără asigurarea dotărilor corespunzătoare (chiuvete cu apă potabilă rece și caldă), la:

- Școala primară din Iacobeni com. Plăieșii de Jos

- Școala primară Sat Răchitiș, comuna Bilbor

5.Iluminatul este neconform prevederilor art.11 ali.1-2, într-o singură clasă , la:

- Școala primară din Iacobeni com. Plăieșii de Jos

- Școala primară Heveder com Voșlobeni

6.Apa potabilă- neasigurarea instalației de apă potabilă curentă ,la:

- Școala primară Sat Răchitiș, comuna Bilbor

Lista unităților la care au fost constatate neconformități

Nr. crt	Unitatea	Neconformitate constatată	Măsuri și termene	Sanctiune
1	Școala Gimnazială Iacobeni	-o sală de clasă aglomerată, cu iluminat necorespunzător, cu amplasarea băncilor necorespunzător - Lipsa grupurilor sanitare corespunzătoare.Unitatea dispune de grupuri sanitare de tip uscat, amplasate în curtea unității. La ora controlului acestea erau curate, vidanjate .	Finalizarea lucrărilor de amenajare a sălii în care se afla o magazie și mutarea salii de clasă în locul acesteia. Termen-conform devizelor de finalizare a lucrărilor Unitatea a solicitat notificare pentru lucrările de amenajare care se află în desfășurare.	
2	Școala Gimnazială dr. Lukacs Mihaly Plăieșii de Jos	-efectuarea superficială a lucrărilor de curățenie și dezinfecție pe coridoare. In curtea școlii se desfășoară lucrări de construire a unei grădinițe	Efectuarea lucrărilor de curățenie și dezinfecție cu periodicitate mai mare având în vedere lucrările generatoare de praf care se desfășoară în curte.	Avertisment pentru persoană fizică, conform HG 857/2011 art.53 litera m

		cu program prelungit, fiind necesară împrejmuirea totală a acestei zone	Termen-permanent Imprejmuirea totală și continuă a zonei șantierului aflată în curtea școlii Termen- imediat si permanent pe toată durata lucrărilor de construcții	
3.	Școala Gimnazială Răchitiș com Bilbor	Lipsa grupurilor sanitare corespunzătoare. Unitatea dispune de grupuri sanitare de tip uscat, amplasate în curtea unității. La ora controlului acestea erau curate, vidanjate . Lipsa apei potabile curente	Intocmirea unui plan de măsuri pentru asigurarea apei potabile curente și a grupurilor sanitare corespunzătoare , avizat de Primăria locală Termen 20 octombrie 2021	
4.	Scoala primară Heveder Voslobeni com.	Lipsa ASF O sală de clasă aglomerată, cu iluminat necorespunzător, cu amplasarea băncilor necorespunzător	Solicitarea notificării de la DSP pentru lucrările de reabilitare a obiectivului. Termen – imediat	

**DIRECTOR EXECUTIV
DR. TAR GYÖNGYI**